


## Esquema de Ligação Típica a um Contator

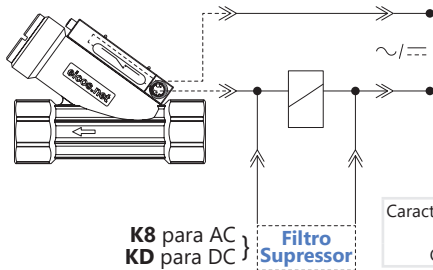

! Nunca ligar diretamente a um motor, lâmpada ou qualquer outra carga acima de 20W.

Utilize sempre um contator auxiliar ou relé

K8 para AC  
KD para DC

Filtro Supressor

Características Elétricas NA SPST  
Saída Contato ON/OFF  
Grau de Proteção IP66

A instalação do filtro supressor aumenta a vida útil do contato elétrico do sensor.

Mais exemplos e esquemas de ligação em [folhetos.eicos.com.br](http://folhetos.eicos.com.br)

Os sensores atuam em todas as faixas de tensão e corrente citadas na tabela abaixo:

Tensão de Trabalho	Potência Máxima	Corrente Máxima	Corrente de Pico
110Vac	20VA	0,2A	0,5A @20ms
220Vac	20VA	0,1A	0,5A @20ms
5Vdc	2,5W	0,5A	1A @20ms
12Vdc	5W	0,5A	1A @20ms
24Vdc	10W	0,5A	1A @20ms

- 24Vac: Utilizar com relé de interface Schneider modelo RSLZVA1 ou equivalente.
- Relé acoplador (110Vac-220Vac): Utilizar resistor 4K7 10W em série.

### Termo de Garantia

Para instalações conforme orientações deste folheto:

02 (dois) anos de garantia. **INSTALAÇÕES INCORRETAS ANULAM A GARANTIA.** Todos os sensores são testados e aprovados durante fabricação.

**Líquidos com partículas sólidas e/ou incrustantes** exigem ensaio prévio. Utilize filtro antes do sensor para evitar travamento do êmbolo interno. Não recomendado para água industrial residual.

**Líquidos com partículas ferrosas e/ou magnéticas** exigem análise técnica: o sensor possui componente magnético em seu interior. Utilize filtro magnético antes do sensor para evitar deposição/sedimentação que prejudicará o seu funcionamento.

Em [suporte.eicos.com.br](http://suporte.eicos.com.br) disponível Assistência Técnica

## Contato Elétrico dos Sensores - Cuidados na Instalação

### Reed Switch 20W/VA: Proteja o Contato Elétrico do seu Sensor



Reed Switches são contatos hermeticamente selados que comutam com um campo magnético.

Reed Switches da mais alta confiabilidade são aplicados em nossos sensores e podem atingir mais de dois milhões de operações. Entretanto, quando estiverem comutando lâmpadas, cargas indutivas ou capacitivas, este número poderá decrescer.

### Potência de Comutação do Reed Switch

É importante observar que os valores de corrente ou potência especificados nas cargas elétricas quase sempre se referem ao estado permanente de funcionamento destas.

Para potências maiores, utilize um contator ou relé auxiliar conforme recomendado abaixo, ou similar.

#### Mini Contator Weg CW07

Consumo na ligação: 19,3VA  
Permanente: 5,5VA

Mais modelos de contadores recomendados em [contadores.eicos.com.br](http://contadores.eicos.com.br)

**Obs.:** Nos testes efetuados com mini contator e filtro K8\*, os Reed Switches alcançaram acima de um milhão de operações.

\*Em [acessorios.eicos.com.br](http://acessorios.eicos.com.br) confira modelos e preços de Filtros

## Sensores de Fluxo

Modelos para Conexão G 1"  
Série FC



**IMPORTANTE !**  
LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE INSTALAR

[sensordefluxo.eicos.com.br](http://sensordefluxo.eicos.com.br) | [folhetos.eicos.com.br](http://folhetos.eicos.com.br) | [videos.eicos.com.br](http://videos.eicos.com.br)

Siga as instruções abaixo para proteger e prolongar a vida útil do sensor:

- **CONTATOR AUXILIAR (minicontator) considerar a distância:**



- **VÁLVULA SOLENOIDE ou CONTATOR DE POTÊNCIA:**  
Usar *mini contator* ou *relé auxiliar*.

- **EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS:**


- > Relé de interface/relé acoplador: Usar resistor 4K7 10W.
- > Relé de tempo e inversor de frequência: Usar resistor 220R 5W\*.

**Corrente AC:** Usar Filtro K8\* em paralelo com a bobina (A1 A2) de um contator ou relé.  
**Corrente DC:** Usar Filtro KD\* em paralelo com a bobina (A1 A2) de um contator ou relé.

\*À venda em [acessorios.eicos.com.br](http://acessorios.eicos.com.br)


## PROCEDIMENTOS DE PROTEÇÃO DESCRITOS ABAIXO MELHORAM O DESEMPENHO DA COMUTAÇÃO

- Acionamento das cargas indutivas

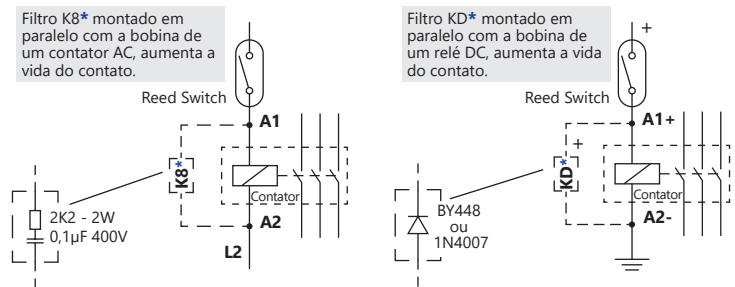

? **Risco de falha (solda do contato do Reed Switch)** em decorrência da CAPACITÂNCIA, pode ocorrer em função da distância e do cabo utilizado na ligação ao contator.


- Ligação do sensor a um contator em distâncias elevadas, utilizar resistor:



O resistor amortece o pico de tensão causado pela capacitância dos cabos e das entradas de dispositivos eletrônicos.

! **Importante:** Em distâncias **acima de 40m**, utilizar tensão de 24Vdc.

- Ligação do sensor a um equipamento eletrônico:



! **Importante:** Para instalação com **relé acoplador**, utilizar resistor 4K7 10W.

## Indicado para Detecção de Médias Vazões

A passagem do fluido pelo sensor provoca o deslocamento preciso do pistão magnético que atua sobre um contato Reed Switch.

### Especificações Técnicas



Corpo	<b>PPA (Poliflamida)</b>
Mola	<b>Inox AISI 302</b>
Área de passagem interna	<b>380mm<sup>2</sup></b>
Pressão máxima de trabalho	<b>25bar</b>
Temperatura de trabalho	<b>0°C a 100°C   140°C @1h</b>
Rosca de conexão	<b>G 1" fêmea (BSP - Paralela)</b>
Anel de vedação	<b>O'Ring (NBR)</b>
Conexão elétrica	<b>Conector M12 macho (2 pinos)</b> <b>Conector fêmea vendido separadamente</b>
Grau de proteção	<b>IP66</b>
Contato elétrico	<b>Reed Switch 20W/VA (NA SPST)</b>
Peso	<b>353g</b>

### Faixas de Acionamento Ajustáveis

#### FC10B02-M12

		ÁGUA @ 25°C (LPM)	
		min.	50%*
CONTATO	ON	4,0	35,0
	OFF	2,0	30,0

		ÓLEO 68 cSt @ 40°C (LPM)	
		min.	50%*
CONTATO	ON	-	-
	OFF	-	-

#### FC10B04-M12

		ÁGUA @ 25°C (LPM)	
		min.	50%*
CONTATO	ON	7,0	50,0
	OFF	3,0	40,0


		ÓLEO 68 cSt @ 40°C (LPM)	
		min.	50%*
CONTATO	ON	6,0	35,0
	OFF	1,0	25,0

\* Referência em metade da escala

### Instalação

- Local livre de vibração excessiva;
- Distância mín. de 20mm de qualquer superfície ferrosa;
- Montar com conexões de rosca paralela e O'Ring.

### Vedação

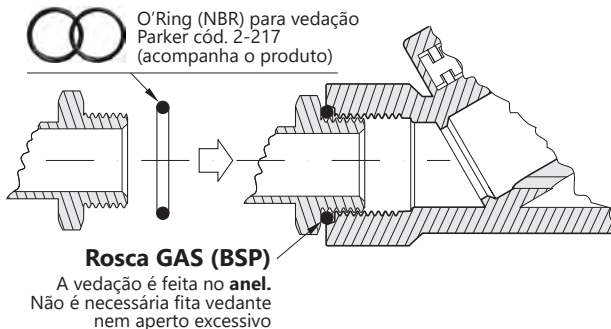

### Ajuste de Sensibilidade de Vazão




### Montagem

Dimensões em milímetros.



### Conexão Elétrica

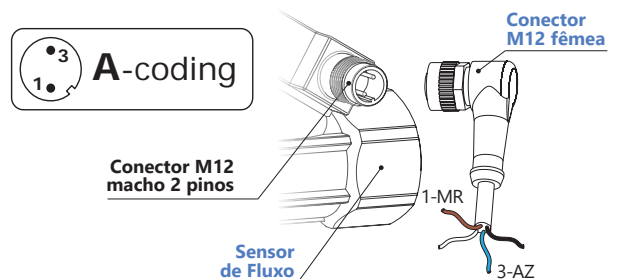

### Manutenção

1. Abrir o bujão, desmontar e limpar com escova se houver incrustação;
2. Remontar o sensor conforme desenho ao lado;
3. Testar o contato elétrico com o ohmímetro, movimentando o êmbolo.

