❶ Ponto de partida

Um fluxo mínimo inicial é liberado na tubulação, ao abrir-se a passagem do líquido

❷ O caminho mais fácil

Ao sofrer maior resistência na válvula de retenção, o fluxo é desviado pelo *By-Pass* e detectado pelo sensor **FC10** (abaixo)

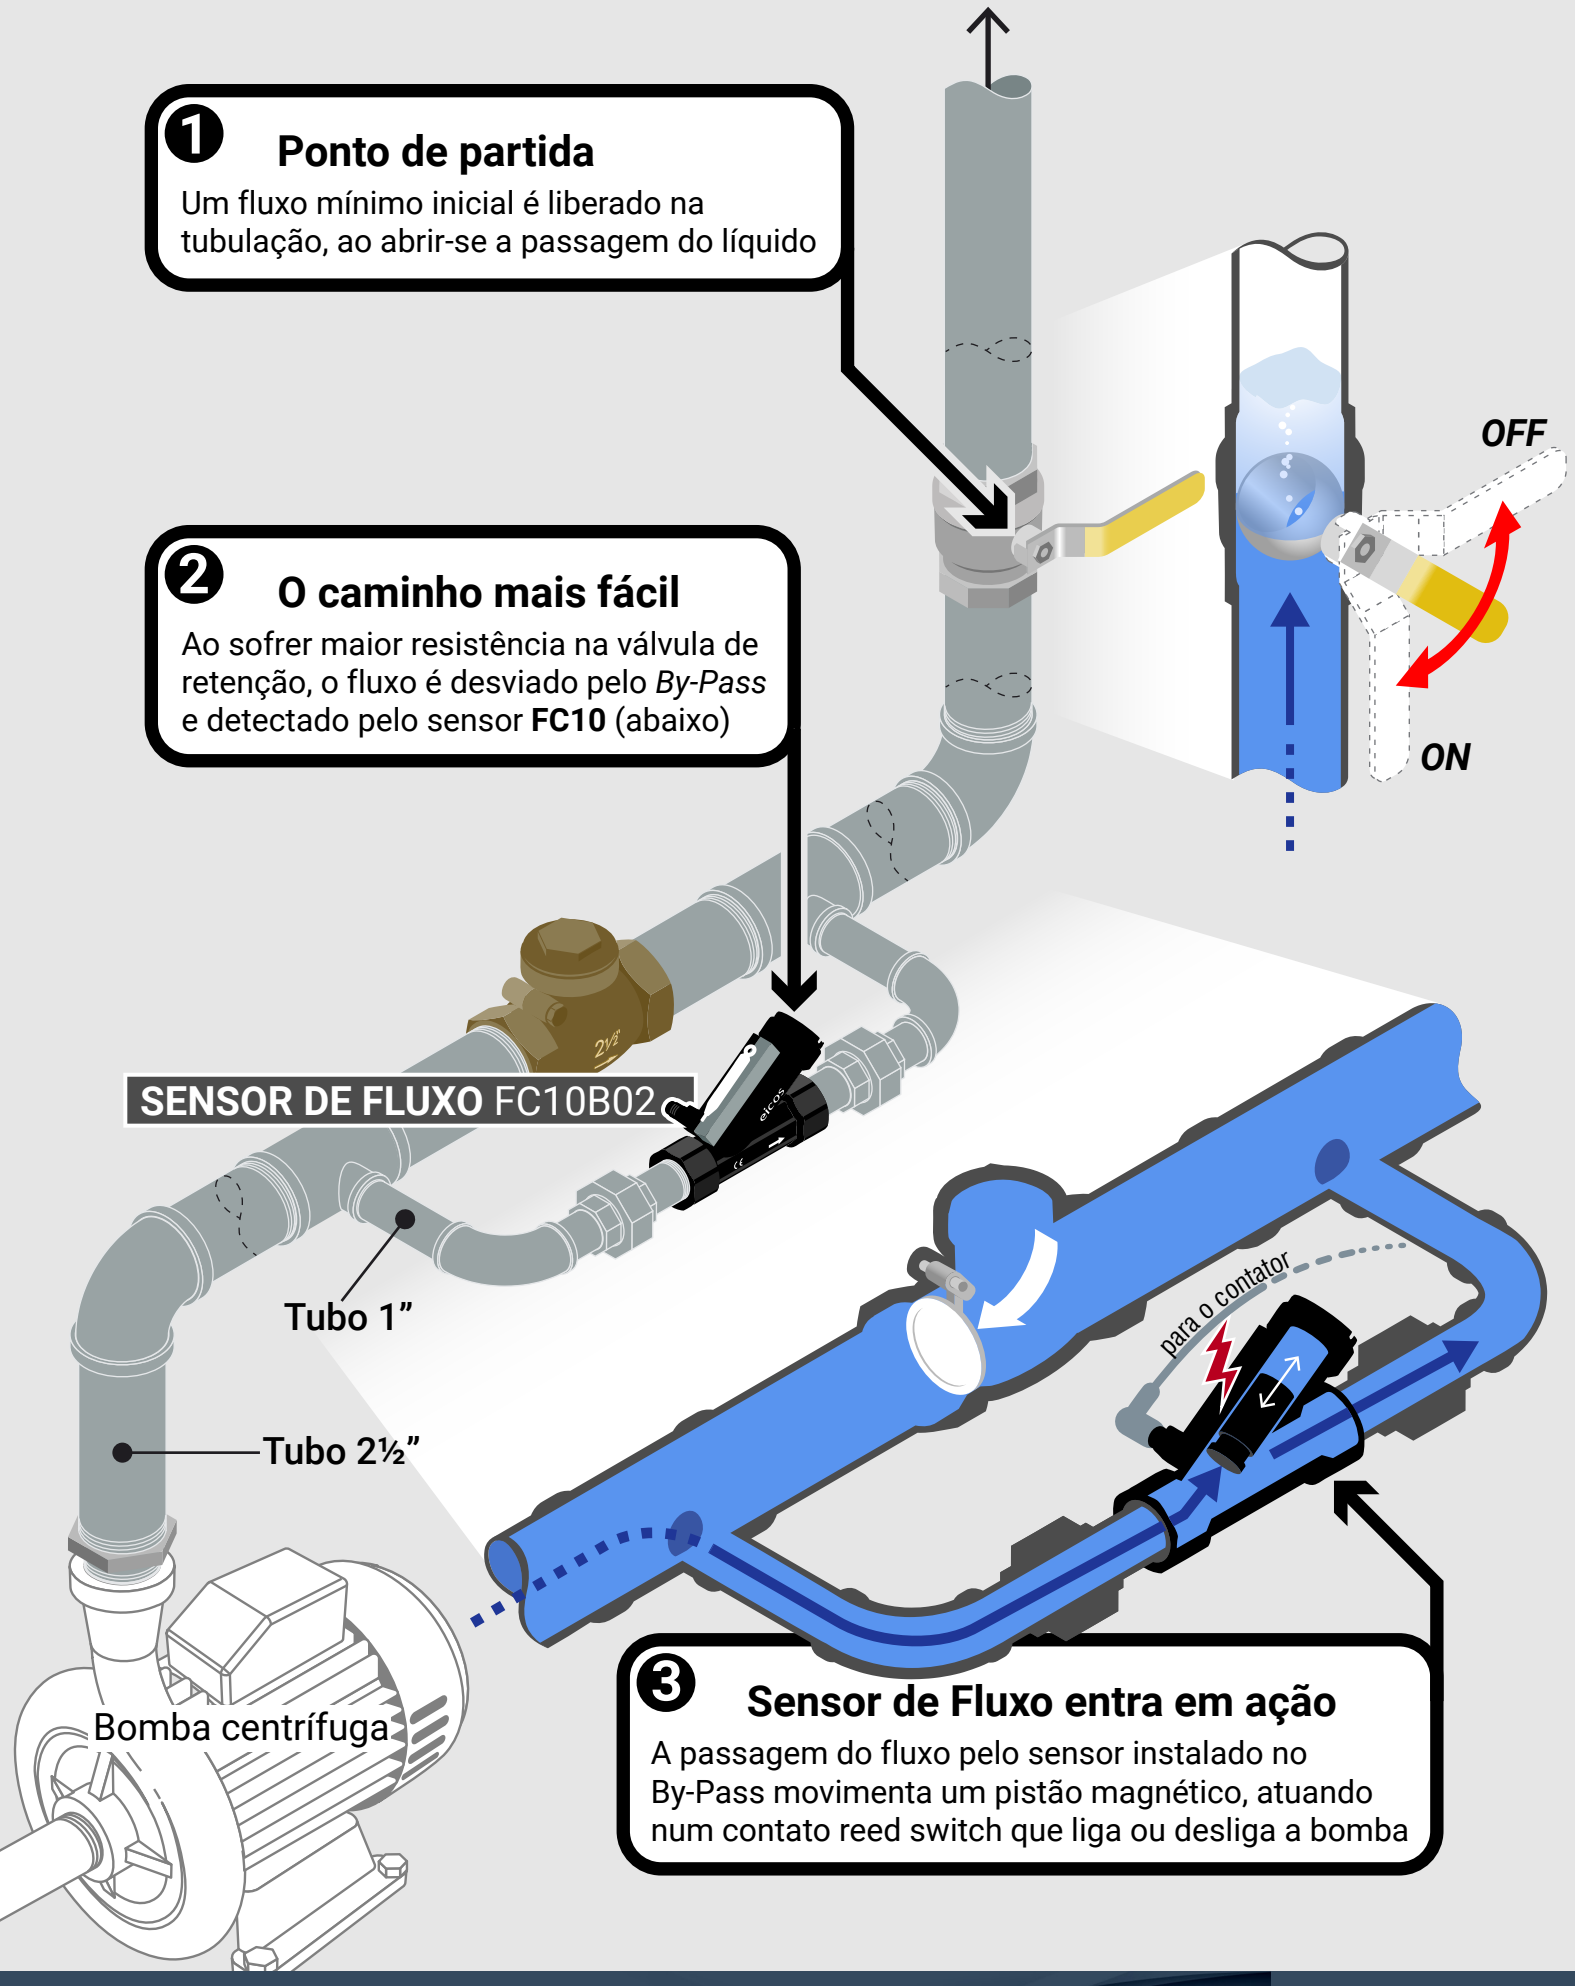

❸ Sensor de Fluxo entra em ação

A passagem do fluxo pelo sensor instalado no By-Pass movimenta um pistão magnético, atuando num contato reed switch que liga ou desliga a bomba